



保守管理位置図(大滝山自然公園)

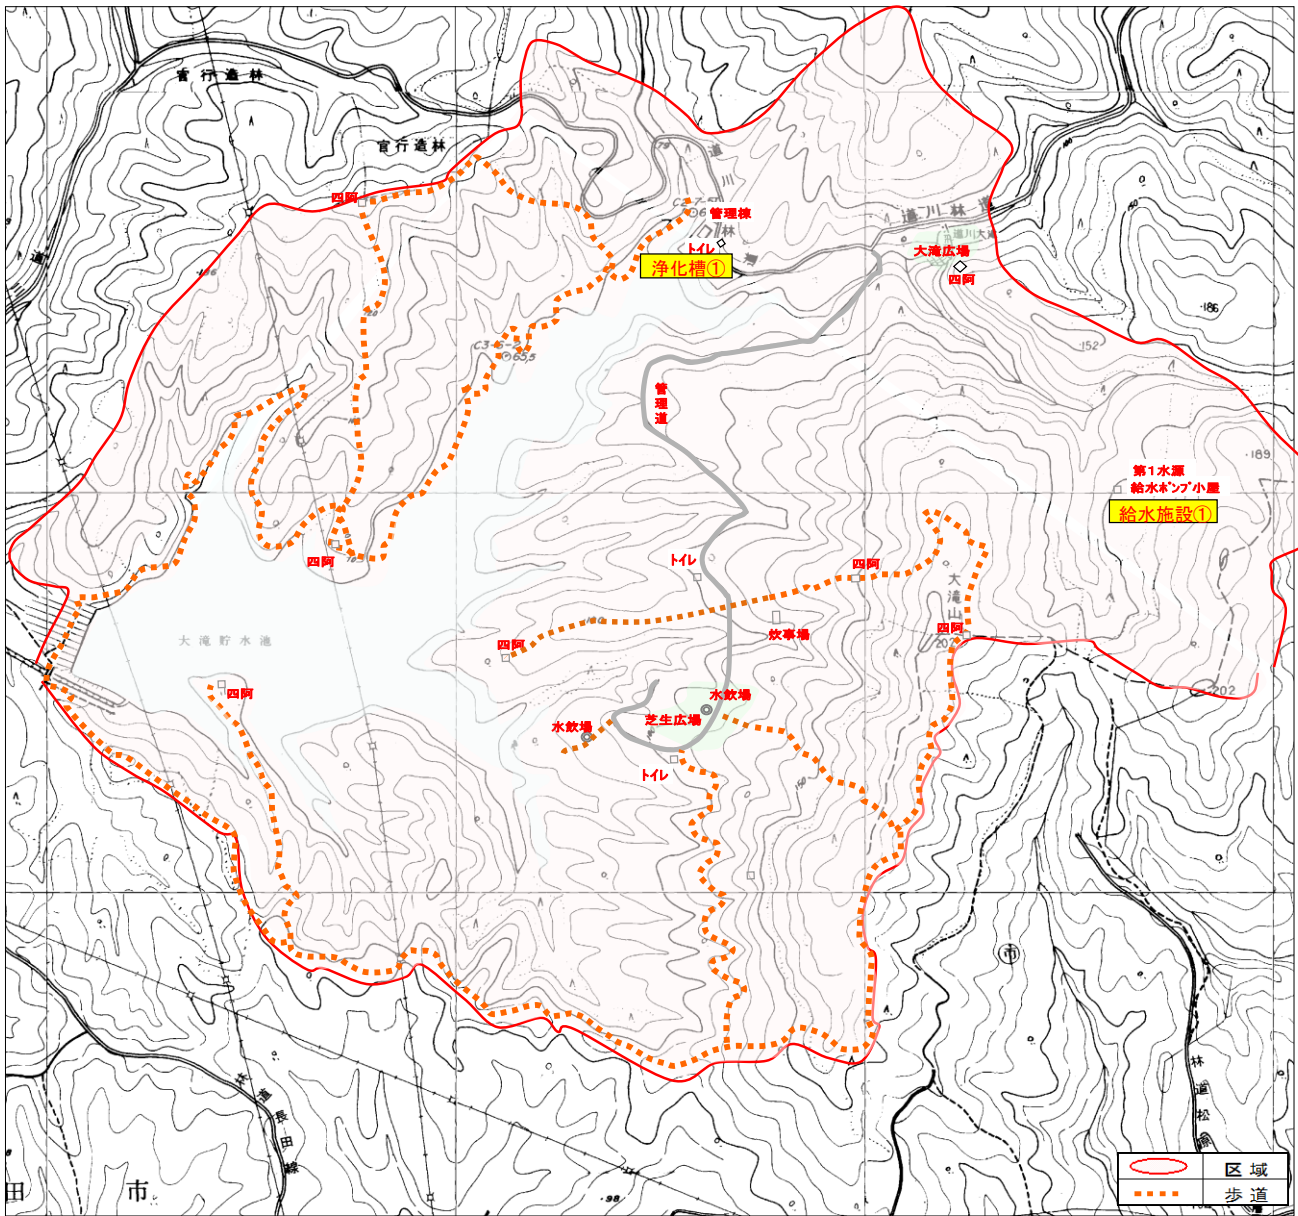

設備の名称	規模・規格	実施項目	実施時期および回数		摘要
給水施設	1箇所	・巡視点検	毎月	8回	水質検査、消毒
		・給水消毒	毎月	8回	
		・水質検査	5、8月	2回	
浄化槽	1基 単独処理 分離接触ばっき 50人槽	・巡回点検	4、6、8、10月	4回	期間(4月～11月)
		・処理水消毒	4、6、8、10月	4回	消毒
		・浄化槽清掃	11月	1回	最終点検含む

保守管理位置図(浜田森林総合公園)

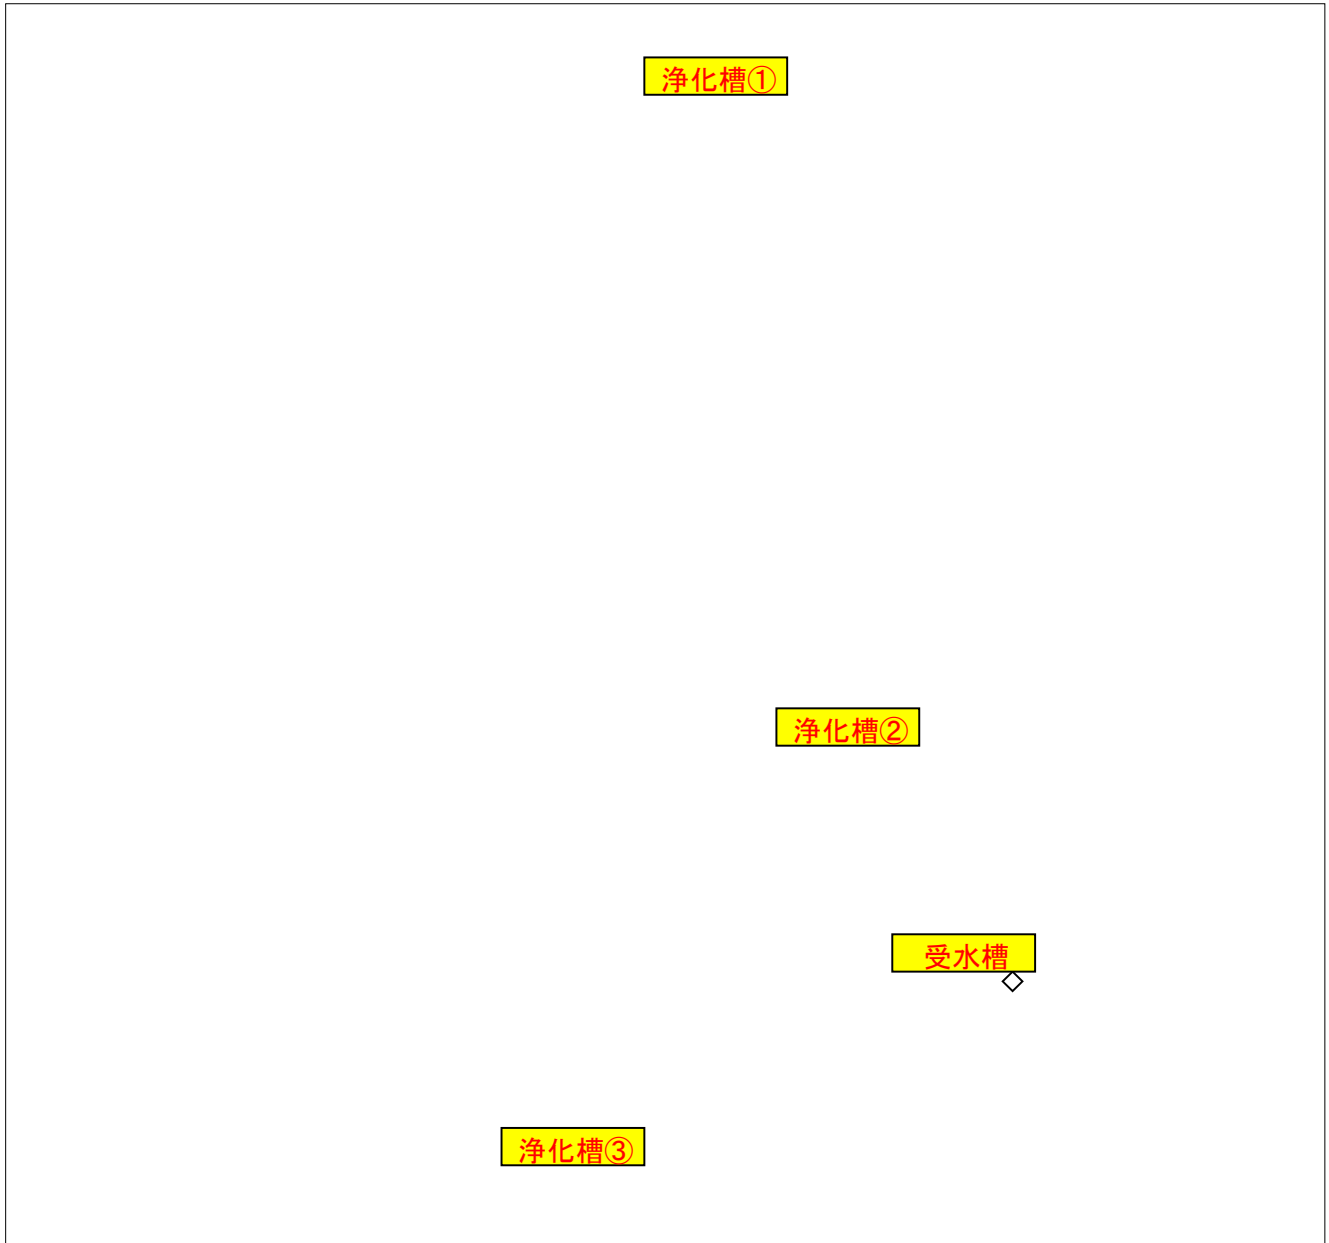

設備の名称	規模・規格	実施項目	実施時期および回数	摘要
受水槽	1箇所	・小規模貯水槽 水質検査	10月 1回	
浄化槽	3基 単独処理 分離接触ばっき 25人槽	・巡回点検 ・処理水消毒 ・浄化槽清掃	4、6、8、10月 4回 4、6、8、10月 4回 11月 1回	期間(4月～11月) 塩素消毒 最終点検含む