




## 保守管理位置図(浜田森林総合公園)

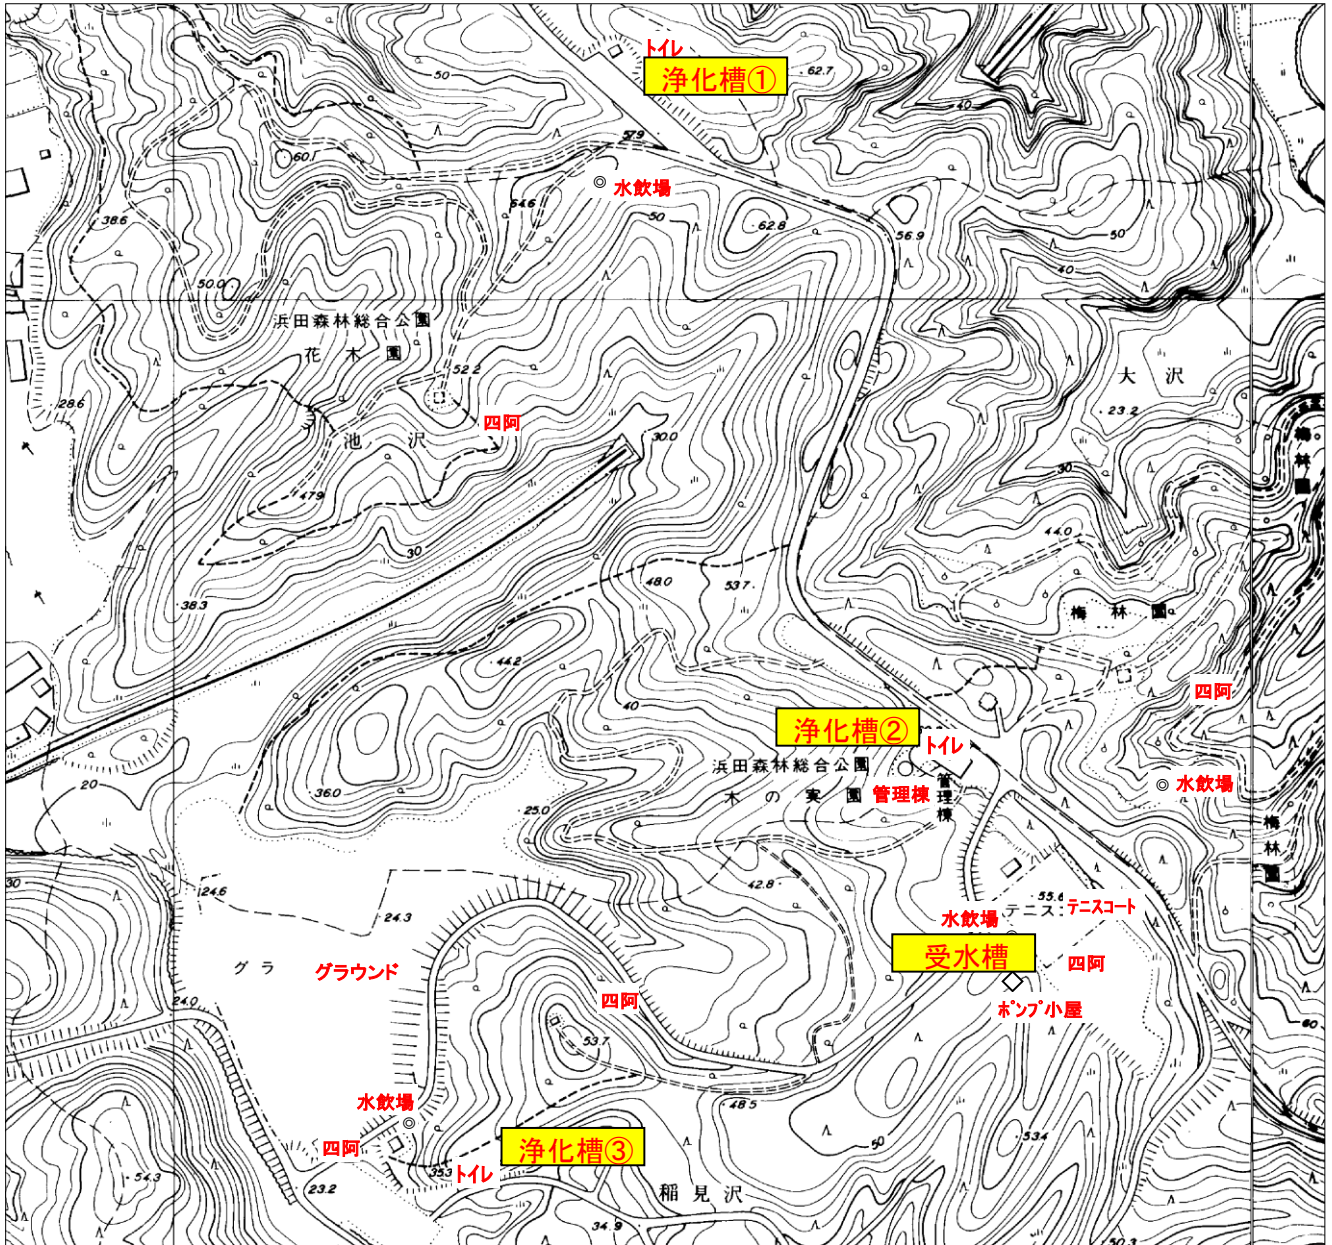

設備の名称	規模・規格	実施項目	実施時期および回数	摘要
受水槽	1箇所	・小規模貯水槽 水質検査	10月 1回	
浄化槽	単独処理 分離接触ばっき 25人槽	・巡回点検	4、6、8、10月 4回	期間(4月～11月) 塩素消毒
		・処理水消毒	4、6、8、10月 4回	
		・浄化槽清掃	11月 1回	最終点検含む