
【別紙3】仁井田浄水場既設電気設備



【別紙3】仁井田浄水場既設電気設備			*	
FP AC200V	1		$\frac{1}{r}r = \frac{1}{r}r$	H - 7
7 1 20045	3P 225AF 200AT 700 2 200 3 200 2 200	AF 100AF 3P	MCCB OOO MCCCB OOO MCCC	1CCB 0)0)0 MCCB 210 0)0)0) 211 P
2 群		_	2群浄水池排水池プ 水質試験室クーラー 中央操作室クーラー	※水ボン室へだつ。
		28 21 30AT 22	MCCB O O O O O O O O O O O O O O O O O O	3P 50AF
次理移送ホンプボイラ室制御盤	子 備送水木ン室水銀灯 本館 排水ポンプ	2群残塩計サンプンスネンプランス・ファンス・ファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンフ	DC48V電源 水質試験室ドラみ電源 子 備	些
Revisions Revisions	Date   Name	tric Co.,Ltd.	を を を を を を を を を を を を を を	0032 14

## 【別紙3】仁井田浄水場既設電気設備

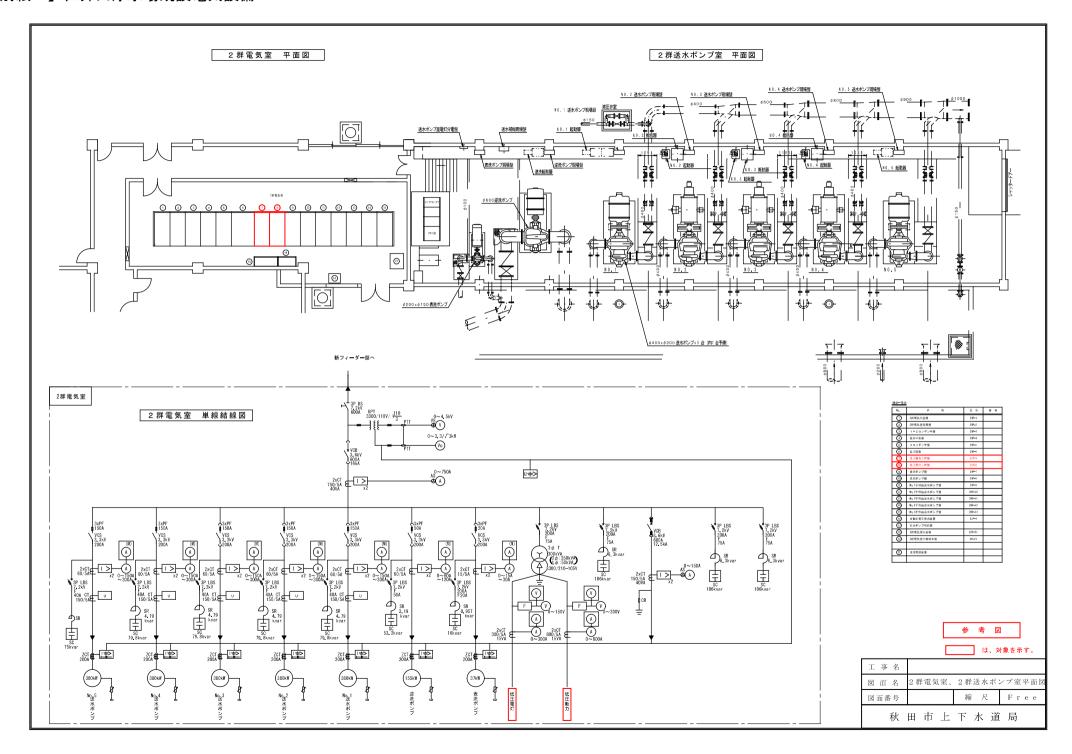