


第6章 経営目標の設定

1 施策体系と目標設定

基本計画における施策の体系と目標指標値は以下のとおりです。

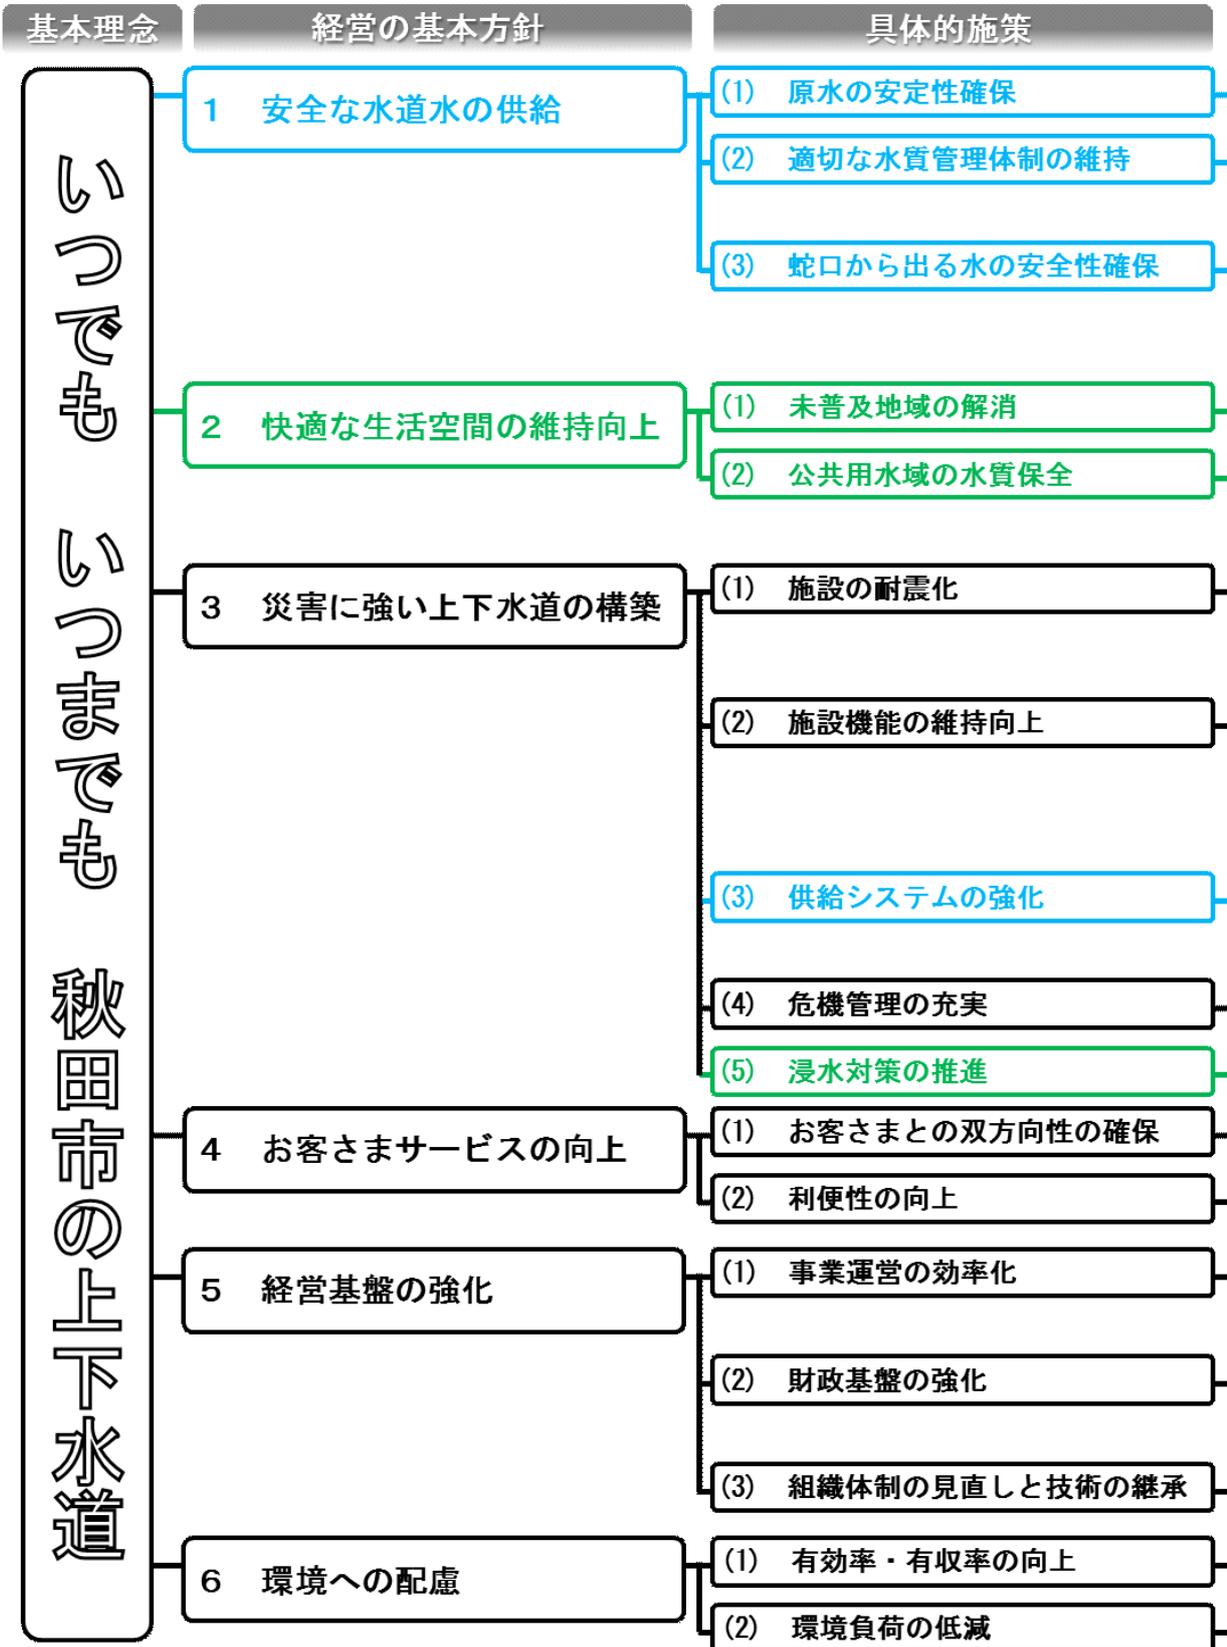

青：水道事業に関すること 緑：下水道事業に関すること 黒：両事業に共通すること

主な取組・事業	目標となる指標	指標値		
		H27	H33	H38
水質検査機器整備事業	水質検査機器性能維持達成度(%)	100	100	100
取水導水施設点検管理業務	取水導水施設点検管理達成度(%)	100	100	100
水道GLPの認定維持	水道GLPの認定維持	認定の維持		
水質監視機器整備事業	塩素臭から見たおいしい水達成率(%)	50	100	100
【新】水安全計画の運用	水安全計画の検証・見直し	—	毎年度実施	
【新】仁井田浄水場更新事業	仁井田浄水場更新基本計画の策定	30年度までに策定		
【新】鉛製給水管取出部解消事業	取出部鉛製給水管率(%)	4.4	0.6	0
【新】メーター廻り鉛製給水管の解消事業	メーター廻り鉛製給水管率(%)	11.3	4.8	0
貯水槽水道の適切な管理	貯水槽水道指導率(%)	100	100	100
公共下水道整備事業	下水道処理人口普及率(%)	92.7	94.7	96.4
【新】未整備路線の解消	汚水処理人口普及率(%)	97.8	99.0	99.3
水洗化の促進	水洗化率(%)	89.1	91.5	93.3
下水処理場施設整備事業	下水道目標水質達成率(BOD、SS)(%)	100	100	100
農業集落排水処理施設整備事業	農集目標水質達成率(BOD、SS)(%)	100	100	100
配水幹線整備事業	配水幹線の耐震化率(%)	61.0	75.7	83.4
配水管整備事業	水道管路の耐震化率(%)	20.4	27.1	33.0
【新】ストックマネジメント計画・下水道長寿命化計画に基づく改築・更新事業	下水道管路改築実施率(%)	24.6	60.5	88.8
浄水場整備事業	浄水場設備経年化率(%)	54	54	54
【再掲・新】仁井田浄水場更新事業	仁井田浄水場更新基本計画の策定	30年度までに策定		
漏水防止業務	水道の有効率(%)	94.3	95.5	95.5
汚水ポンプ場等改築・更新事業	下水道施設の耐震化率(%)	77.4	94.7	100
不明水対策事業	農業集落排水地区の有収率(%)	78.3	84.5	89.5
【再掲】配水幹線・配水管整備事業	配水ブロック実施率(%)	70	85	100
流量・水圧遠隔監視システム整備事業	流量計・水圧監視設備整備率(%)	40	47	100
緊急貯水槽整備事業	緊急貯水槽設置済箇所数(箇所)	2	4箇所	
危機管理要領等の改訂	危機管理要領等の見直し	毎年度実施		
災害訓練の実施	災害訓練回数(回/年)	2	2以上	
浸水対策下水道事業	雨水排水整備率(%)	49.0	50.3	50.8
上下水道事業に関する情報提供の充実	広報紙による情報提供回数(回/年)	6	6以上	
アウトリーチ手法によるお客さまニーズの把握	出前方式による広報活動回数(回/年)	0	2以上	
口座振替制度のPR	口座振替率(%)	79.2	79.8	80.3
【新】クレジットカード払い導入の検討	クレジットカード払いの導入	—	31年度までに検討	
【再掲・新】仁井田浄水場更新事業	仁井田浄水場更新基本計画の策定	30年度までに策定		
【新】下水道処理場の再編	下水道処理場数(箇所)	5	3以下	
農業集落排水処理施設の再編	農業集落排水処理施設数(箇所)	22	16	8
【再掲】口座振替制度のPR	料金・使用料等の収納率(%)	99.4	99.5	99.6
新たな料金・使用料体系の検討	料金・使用料体系の見直し	—	31年度までに検討	
広告収入等の検討	広告収入等の確保	—	30年度までに検討	
組織体制の見直し	業務執行体制の点検	毎年度実施		
体系的な職員研修の実施	内部研修時間(時間/人)	31.8	32.0時間以上	
【再掲】漏水防止業務	水道の有効率(%)	94.3	95.5	95.5
【再掲】不明水対策事業	農業集落排水地区の有収率(%)	78.3	84.5	89.5
低排出ガス車への計画的な車両更新	低排出ガス車適合率(%)	76.2	100	100
【新】下水熱ポテンシャルマップの作成	下水熱ポテンシャルマップの作成	—	32年度までに作成	