

設 計 書

工 種		課		参		課長補佐		主席主査		施設担当	
委 託 番 号		長		事							
年 度	令和 6 年度									作成年月日	令和 6 年 5 月 21 日
件 名	秋田市立明德小学校ほか3校 石油ストーブ分解清掃および点検									対象校は明細書のとおり 業務概要：FF式石油ストーブの分解清掃および定期点検を実施するもの。	
履 行 場 所	秋田市千秋公園1番13号ほか										
設 計 金 額											
財 源 区 分											
履 行 期 間	令和 6 年 10 月 31 日 まで										

石油ストーブ分解清掃および点検仕様書

本仕様書は、市立学校に設置してある『F F 式石油ストーブ』の分解清掃および定期点検作業（以下作業）を実施するにあたっての基準を定めたものである。

1 作業の実施時期、対象校および台数

- (1) 実施時期は発注者の指示に従うこと。
- (2) 対象校および台数は別紙学校別 F F 石油ストーブ一覧のとおり。

2 実施方法

- (1) 各学校に設置してある F F 石油ストーブについて清掃および点検を行う。
対象機器については、別紙学校別 F F 石油ストーブ一覧と別紙配置図をもとに行うこと。
- (2) 作業日および作業時間については学校と調整すること。なお、校内での作業は、原則として月～金曜の午前 8 時 30 分から午後 4 時までの間とする。
- (3) 別紙様式第 1 号に記載されているチェック項目により清掃および点検を行う。
- (4) 作業により部品交換等の必要が生じる場合は、発注者と協議の上対応すること。
- (5) 作業後は、ストーブに埃よけのビニールカバーをかぶせること。
- (6) 作業によりストーブの故障等を発見した場合には別紙様式第 2 号の特記事項欄に記載すること。なお、修理等の必要がある場合には修理等に要する見積書を提出の上、発注者と協議すること。
- (7) 点検実施後 1 年以内に不具合が生じた場合は、発注者と協議の上、対応すること。
- (8) 事故防止には万全を期し、万一事故が発生した場合は、秋田市に通報するとともに、迅速かつ適切な措置を講じること。

3 提出書類

点検終了後、別紙様式第 2 号に必要事項を記入し、発注者と学校に 1 部ずつ提出すること。

4 その他

「石油機器技術管理士」の資格を有する者が点検を行うこと。

令和6年度 FF式石油ストーブ一覧

学校名:


明德小学校

No.	メーカー (必須)	型式 (必須)	年式 (必須)	令和6年度 不使用	分解清掃	点検	不具合	備考
【1】	サンポット	15GBF	H17		○			
【2】	サンポット	15GBF	H12		○			
【3】	サンポット	5000S	H13			○		
【4】	サンポット	15GBF3	R2		○			
【5】	サンポット	15GBF3	R2		○			
【6】	サンポット	15GBF3	R2		○			
【7】	サンポット	15GBF2	H29		○			
【8】	サンポット	15GBF	H17		○			
【9】	サンポット	15GBF	H13		○			
【10】	サンポット	15GBF3	R2		○			
【11】	サンポット	5000S	H13		○			
【12】	サンポット	15GBF3	R2			○		
【13】	サンポット	15GBF3	R2			○		
【14】	サンポット	15GBF3	R4			○		
【15】	サンポット	5000S	H13		○			
【16】	サンポット	15GBF2	H30			○		
【17】	サンポット	15GBF2	H30			○		
【18】	サンポット	15GBF2	H29			○		
【19】	サンポット	15GBF3	R2			○		
【20】	サンポット	15G9	H12			○		
【21】	サンポット	15G9	H12			○		
【22】	サンポット	15GBF3	R4			○		
【23】	サンポット	15GBF3	R4			○		
【24】	サンポット	15GBF2	H30			○		
【25】	サンポット	15GBF2	H30			○		
【26】	サンポット	15G9	H12			○		
【27】	サンポット	15G9	H12			○		
【28】	サンポット	15GBF3	R2			○		
【29】	サンポット	15GBF2	H29			○		
【30】	サンポット	15GBF3	R4			○		
【31】	サンポット	15GBF2	H30			○		
【32】	サンポット	15GBF2	H29			○		
【33】	サンポット	15G9	H8	不使用				不使用のため点検不要
【34】	サンポット	15GBF3	R4			○		
【35】	サンポット	15GBF2	H29			○		
【36】	サンポット	15GBF2	H29			○		
【37】	サンポット	15GBF	H17			○		
【38】	サンポット	15GBF	H17			○		
【39】	サンポット	15GBF2	H29			○		
【40】	サンポット	15GBF2	H30			○		
【41】	サンポット	15GBF2	H30			○		
【42】	サンポット	15GBF2	H30			○		
【43】	サンポット	15GBF	H16			○		
【44】	サンポット	15GBF3	R4			○		
【45】	サンポット	15GBF2	H29			○		
【46】	サンポット	15GBF2	H29			○		
【47】	コロナ	B160H	R5					昨年度購入のため点検不要
【48】	サンポット	15GBF2	H30			○		
【49】	サンポット	15GBF	H25			○		
【50】	サンポット	15GBF2	H30			○		


令和6年度
明德小学校
教室配置図

- 15G 5台
- 15GBF 8台 (H28 戸米川小より)
- ◇ 15GBF2 11台 (H29 新規購入)
- ◆ 15GBF2 P 11台 (R2 外旭川中より)
- △ 15GBF 1台 (R2 外旭川中より)
- 15GBF3 S 8台 (R2 新規購入)
- 15GBF3 S 6台 (R4 新規購入)
- ☆ B160H 2台 (R5 新規購入)
- ★ 5000S 3台
- ▲ ブルーヒーター 3台
- ジェットヒーター 1台


3階

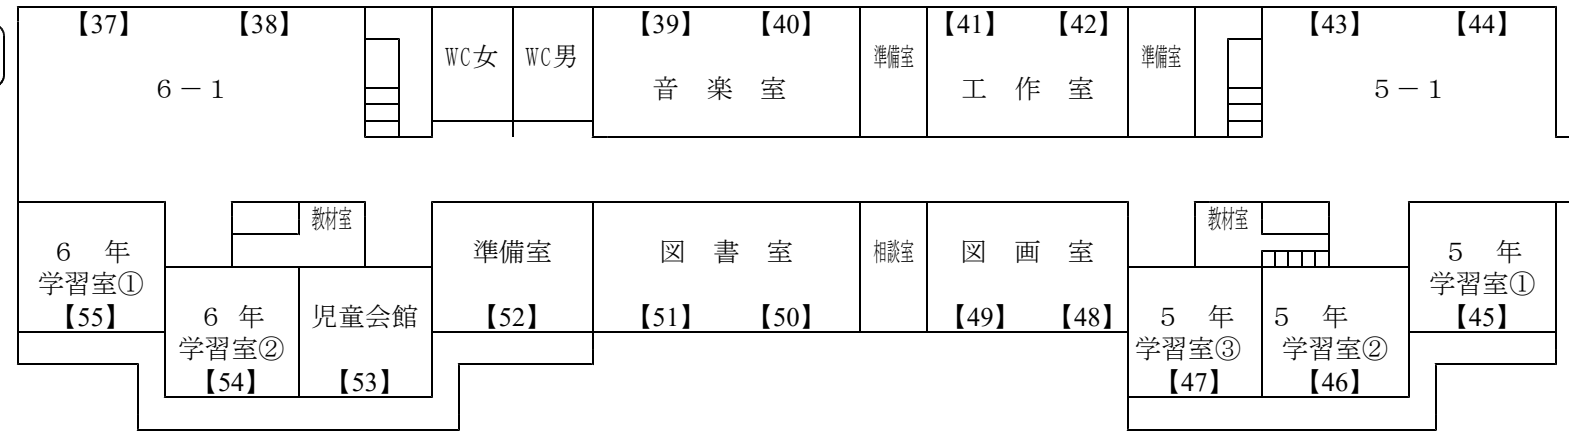

2階

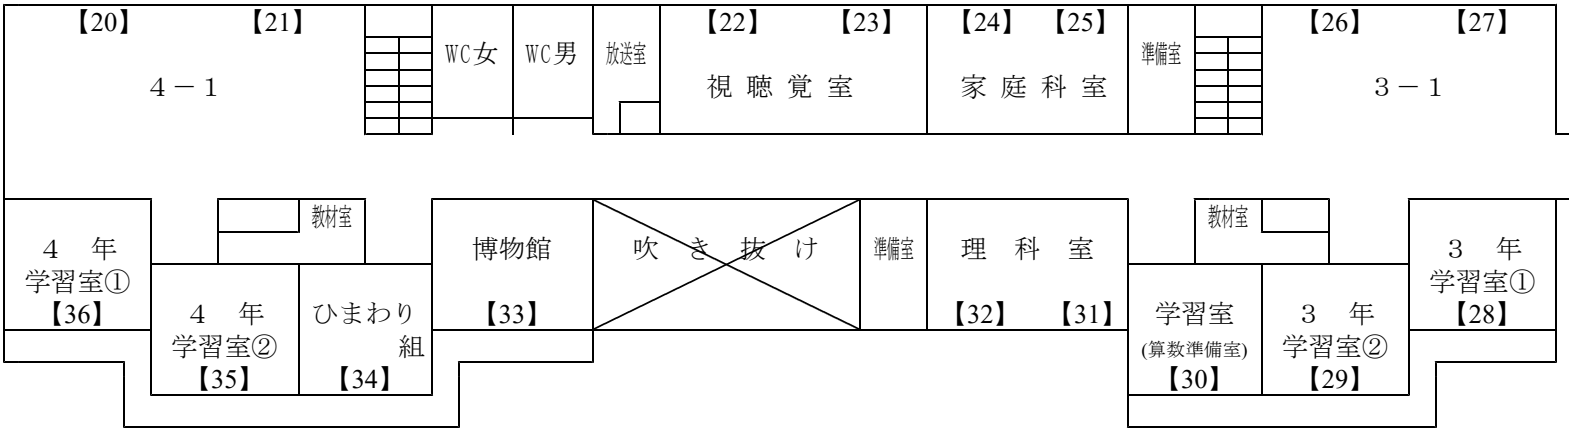

1階

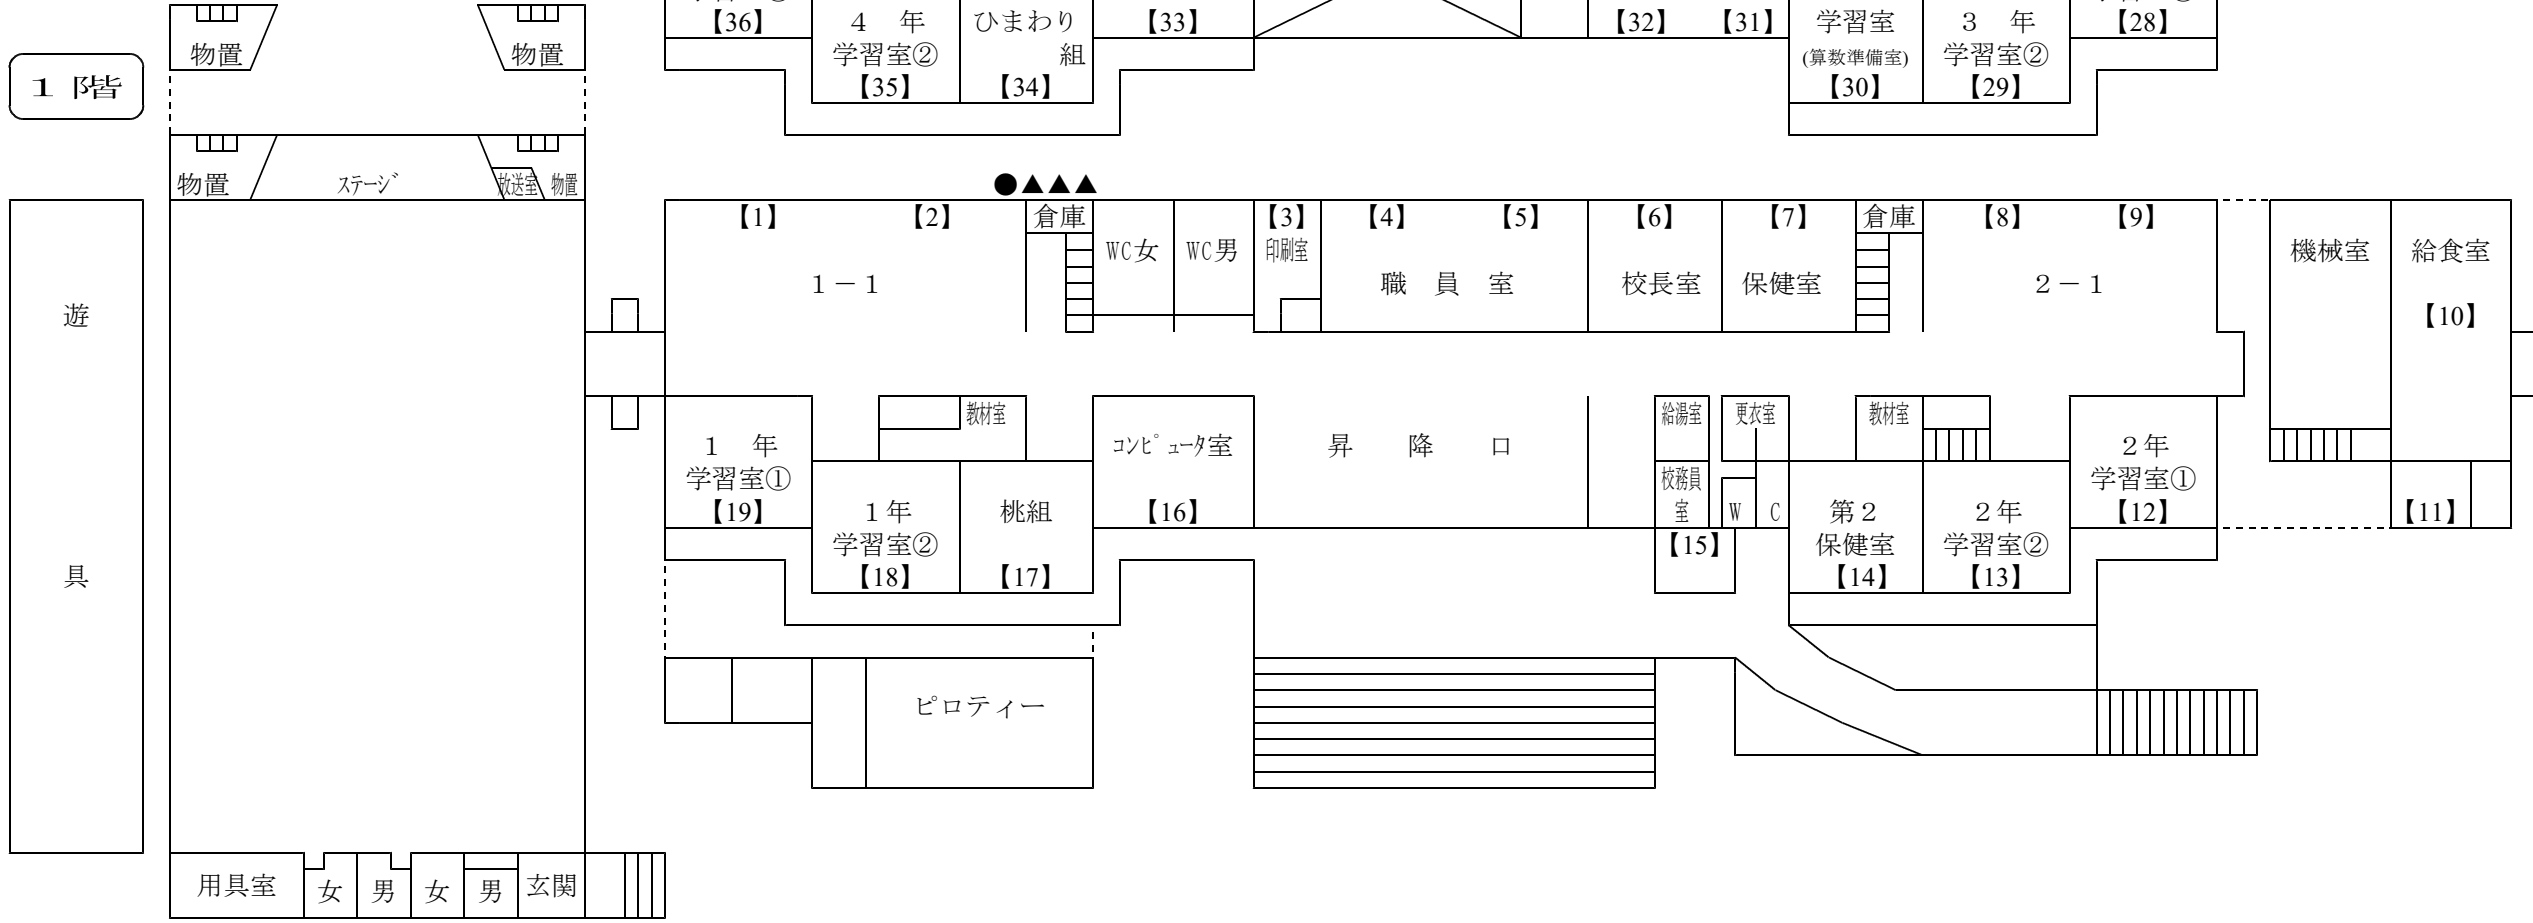


令和6年度 FF式石油ストーブ一覧

学校名:

秋田市立築山小学校

No.	メーカー (必須)	型式 (必須)	年式 (必須)	令和6年度 不使用	分解清掃	点検	不具合	備考
【1】	サンポット	FF15GBF	H23		○			
【2】	サンポット	FF15GBF	H23		○			
【3】	サンポット	FF15GBF	H23		○			
【4】	サンポット	FF15GBF	H23			○		
【5】	サンポット	FF11000SI	H21		○			
【6】	サンポット	FF11000SI	H21		○			
【7】	サンポット	FF7000SI	H21			○		
【8】	サンポット	FF15GBF	H21		○			
【9】	サンポット	FF15GBF	H26		○			
【10】	サンポット	FF15GBF	H26		○			
【11】	サンポット	FF15GBF	H26		○			
【12】	サンポット	FF7000BFN	H27		○			
【13】	サンポット	FF15GBF	H26		○			
【14】	サンポット	FF15GBF	H26		○			
【15】	サンポット	FF15GBF	H26			○		
【16】	サンポット	FF15GBF	H26		○			
【17】	サンポット	FF15GBF	H26			○		
【18】	サンポット	FF15GBF	H28			○		
【19】	サンポット	FF15GBF	H28			○		
【20】	サンポット	FF15GBF	H28			○		
【21】	サンポット	FF15GBF	H28			○		
【22】	サンポット	FF15GBF	H26			○		
【23】	サンポット	FF15GBF	H26			○		
【24】	サンポット	FF15GBF	H26			○		
【25】	サンポット	FF15GBF	H27			○		
【26】	サンポット	FF7000SI	H21			○		
【27】	サンポット	FF7000SI	H21			○		
【28】	サンポット	FF7000SI	H21			○		
【29】	サンポット	FF15GBF	H27			○		
【30】	サンポット	FF15GBF	H23			○		
【31】	サンポット	FF15GBF	H27			○		
【32】	サンポット	FF15GBF	H26			○		
【33】	サンポット	FF7000SI	H21			○		
【34】	サンポット	FF7000SI	H21			○		
【35】	サンポット	FF7000SI	H21			○		
【36】	サンポット	FF7000SI	H21			○		
【37】	サンポット	FF15G9	H6			○		
【38】	サンポット	FF15GBF	H26			○		
【39】	サンポット	FF15GBF	H26			○		
【40】	サンポット	FF15GBF	H26			○		
【41】	サンポット	FF15G9	H6			○		
【42】	サンポット	FF15GBF	H21			○		
【43】	サンポット	FF15GBF	H21			○		
【44】	サンポット	FF15GBF	H21			○		
【45】	サンポット	FF15GBF	H21			○		
【46】	サンポット	FF15GBF	H21	不使用				不使用のため点検不要
【47】	サンポット	FF7000SI	H21			○		
【48】	サンポット	FF7000SI	H21			○		
【49】	サンポット	FF7000SI	H21			○		
【50】	サンポット	FF15G9	不明			○		

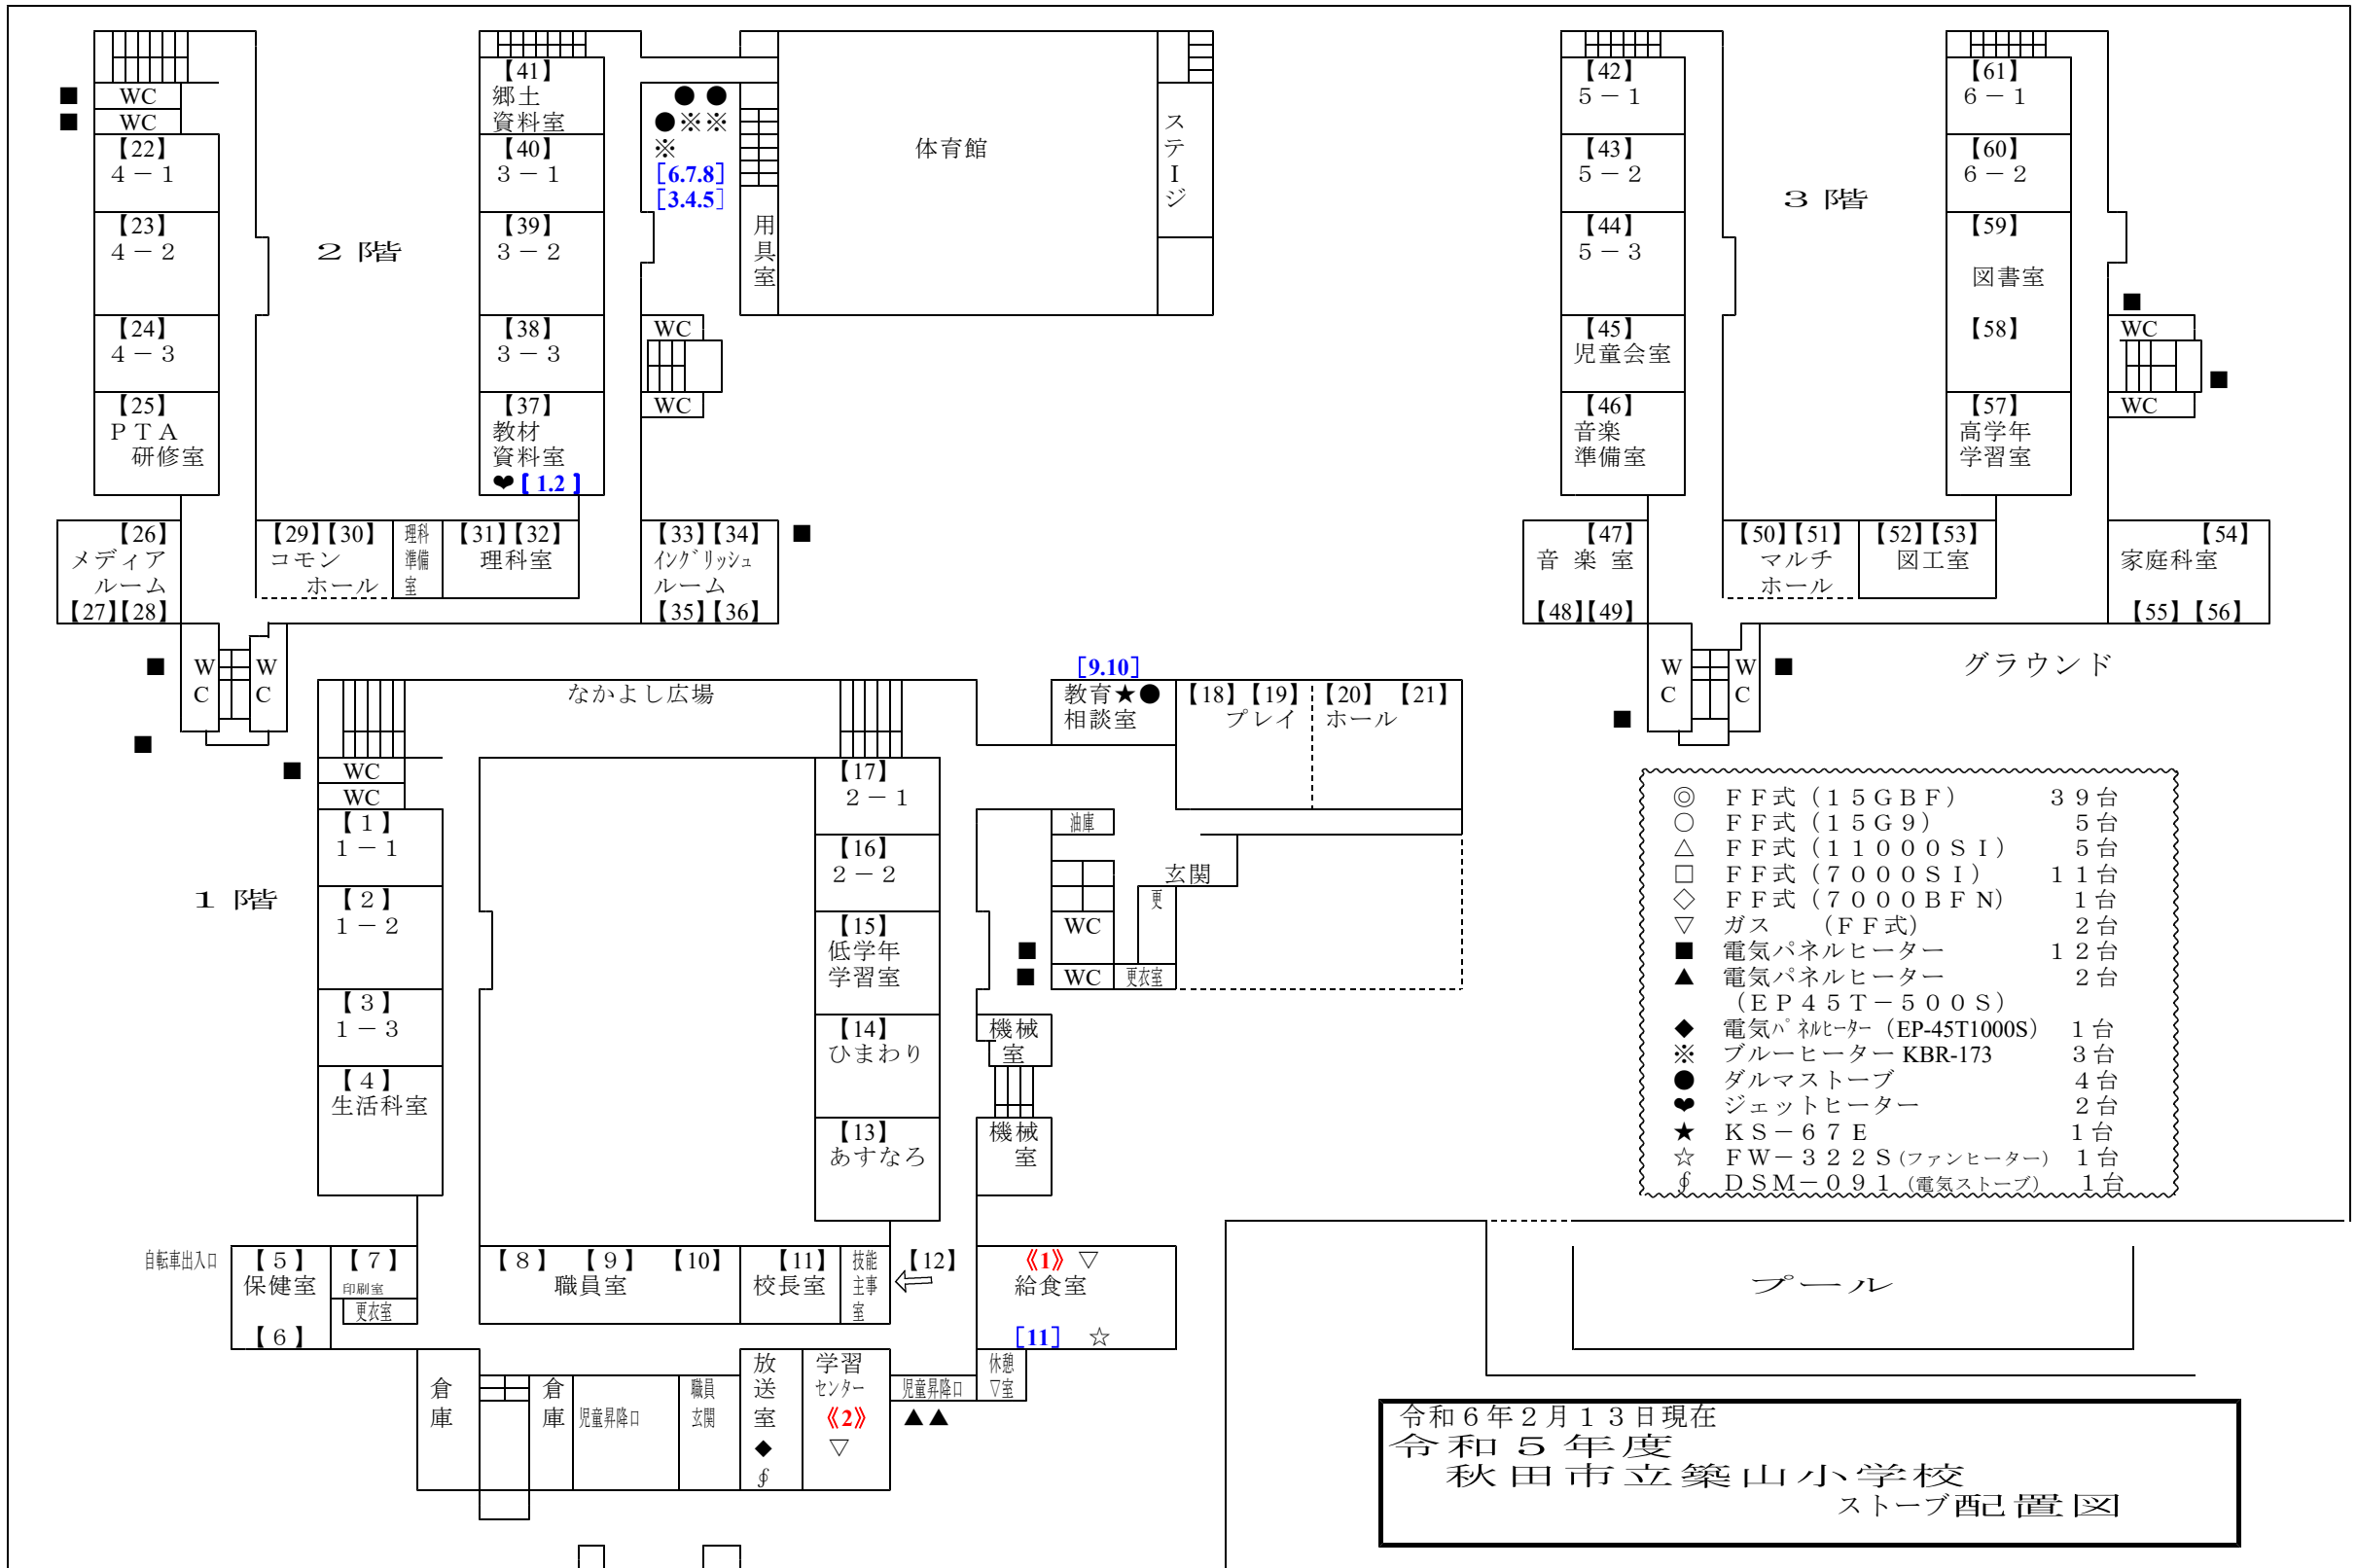


- | | | |
|---|-------------------------|-----|
| ◎ | FF式 (15GBF) | 39台 |
| ○ | FF式 (15G9) | 5台 |
| △ | FF式 (11000SI) | 5台 |
| □ | FF式 (7000SI) | 11台 |
| ◇ | FF式 (7000BFN) | 1台 |
| ▽ | ガス (FF式) | 2台 |
| ■ | 電気パネルヒーター | 12台 |
| ▲ | 電気パネルヒーター (EP45T-500S) | 2台 |
| ◆ | 電気パネルヒーター (EP-45T1000S) | 1台 |
| ※ | ブルーヒーター KBR-173 | 3台 |
| ● | ダルマストーブ | 4台 |
| ♥ | ジェットヒーター | 2台 |
| ★ | KS-67E | 1台 |
| ☆ | FW-322S (ファンヒーター) | 1台 |
| ⌘ | DSM-091 (電気ストーブ) | 1台 |

令和6年度 FF式石油ストーブ一覧

学校名: 中通小学校

No.	メーカー (必須)	型式 (必須)	年式 (必須)	令和6年度 不使用	分解清掃	点検	不具合	備考
【1】	サンポット	FF15GBF	H15			○		
【2】	サンポット	FF10000S	H15			○		
【3】	サンポット	FF10000S	不明			○		
【4】	サンポット	FF63-CFB	H14		○			
【5】	サンポット	FF38BFB	H14		○			
【6】	サンポット	FF184CTS	H16			○		
【7】	サンポット	FF184CTS	不明			○		
【8】	サンポット	FF63-CFB	H14			○		
【9】	サンポット	FF183CTS	H14			○		
【10】	サンポット	FF10000S	H13		○			
【11】	サンポット	FF7000S	H15		○			
【12】	サンポット	FF10000S	不明			○		
【13】	サンポット	FF7000S	H13			○		
【14】	サンポット	FF7000S	不明			○		
【15】	サンポット	FF10000S	H16		○			
【16】	サンポット	FF10000S	H16		○			
【17】	サンポット	FF7000S	H16			○		
【18】	サンポット	FF7000S	不明		○			
【19】	サンポット	FF10000S	H16		○			
【20】	サンポット	FF7000S	H16			○		
【21】	サンポット	FF10000S	H16			○		
【22】	サンポット	FF11000SC	H15			○		
【23】	サンポット	FF11000SC	H15			○		
【24】	サンポット	FF101BF3	H13			○		
【25】	サンポット	FF15GBF	H14			○		
【26】	サンポット	FF15GBF	H14			○		
【27】	サンポット	FF63-CFB	H14			○		
【28】	サンポット	FF101BF3	H13			○		
【29】	サンポット	FF63-CFB	H14			○		
【30】	サンポット	FF15GBF	H14		○			
【31】	サンポット	FF15GBF	不明		○			
【32】	サンポット	FF10000S	H15		○			
【33】	サンポット	FF7000S	H13		○			
【34】	サンポット	FF10000S	H15			○		
【35】	サンポット	FF7000S	H13			○		
【36】	サンポット	FF10000S	不明		○			
【37】	サンポット	FF7000S	H16		○			
【38】	サンポット	FF7000S	H16			○		
【39】	サンポット	FF10000S	H16			○		
【40】	サンポット	FF7000S	H16			○		
【41】	サンポット	FF10000S	H16			○		
【42】	サンポット	FF7000S	H16			○		
【43】	サンポット	FF10000S	H16			○		
【44】	サンポット	FF10000S	H16			○		
【45】	サンポット	FF10000S	H16			○		
【46】	サンポット	FF10000S	不明			○		
【47】	サンポット	FF7000S	H13			○		
【48】	サンポット	FF7000S	不明			○		
【49】	サンポット	FF10000S	H15			○		
【50】	サンポット	FF101BF3	H13			○		

令和5年度 秋田市立中通小学校 教室（ストープ）配置図

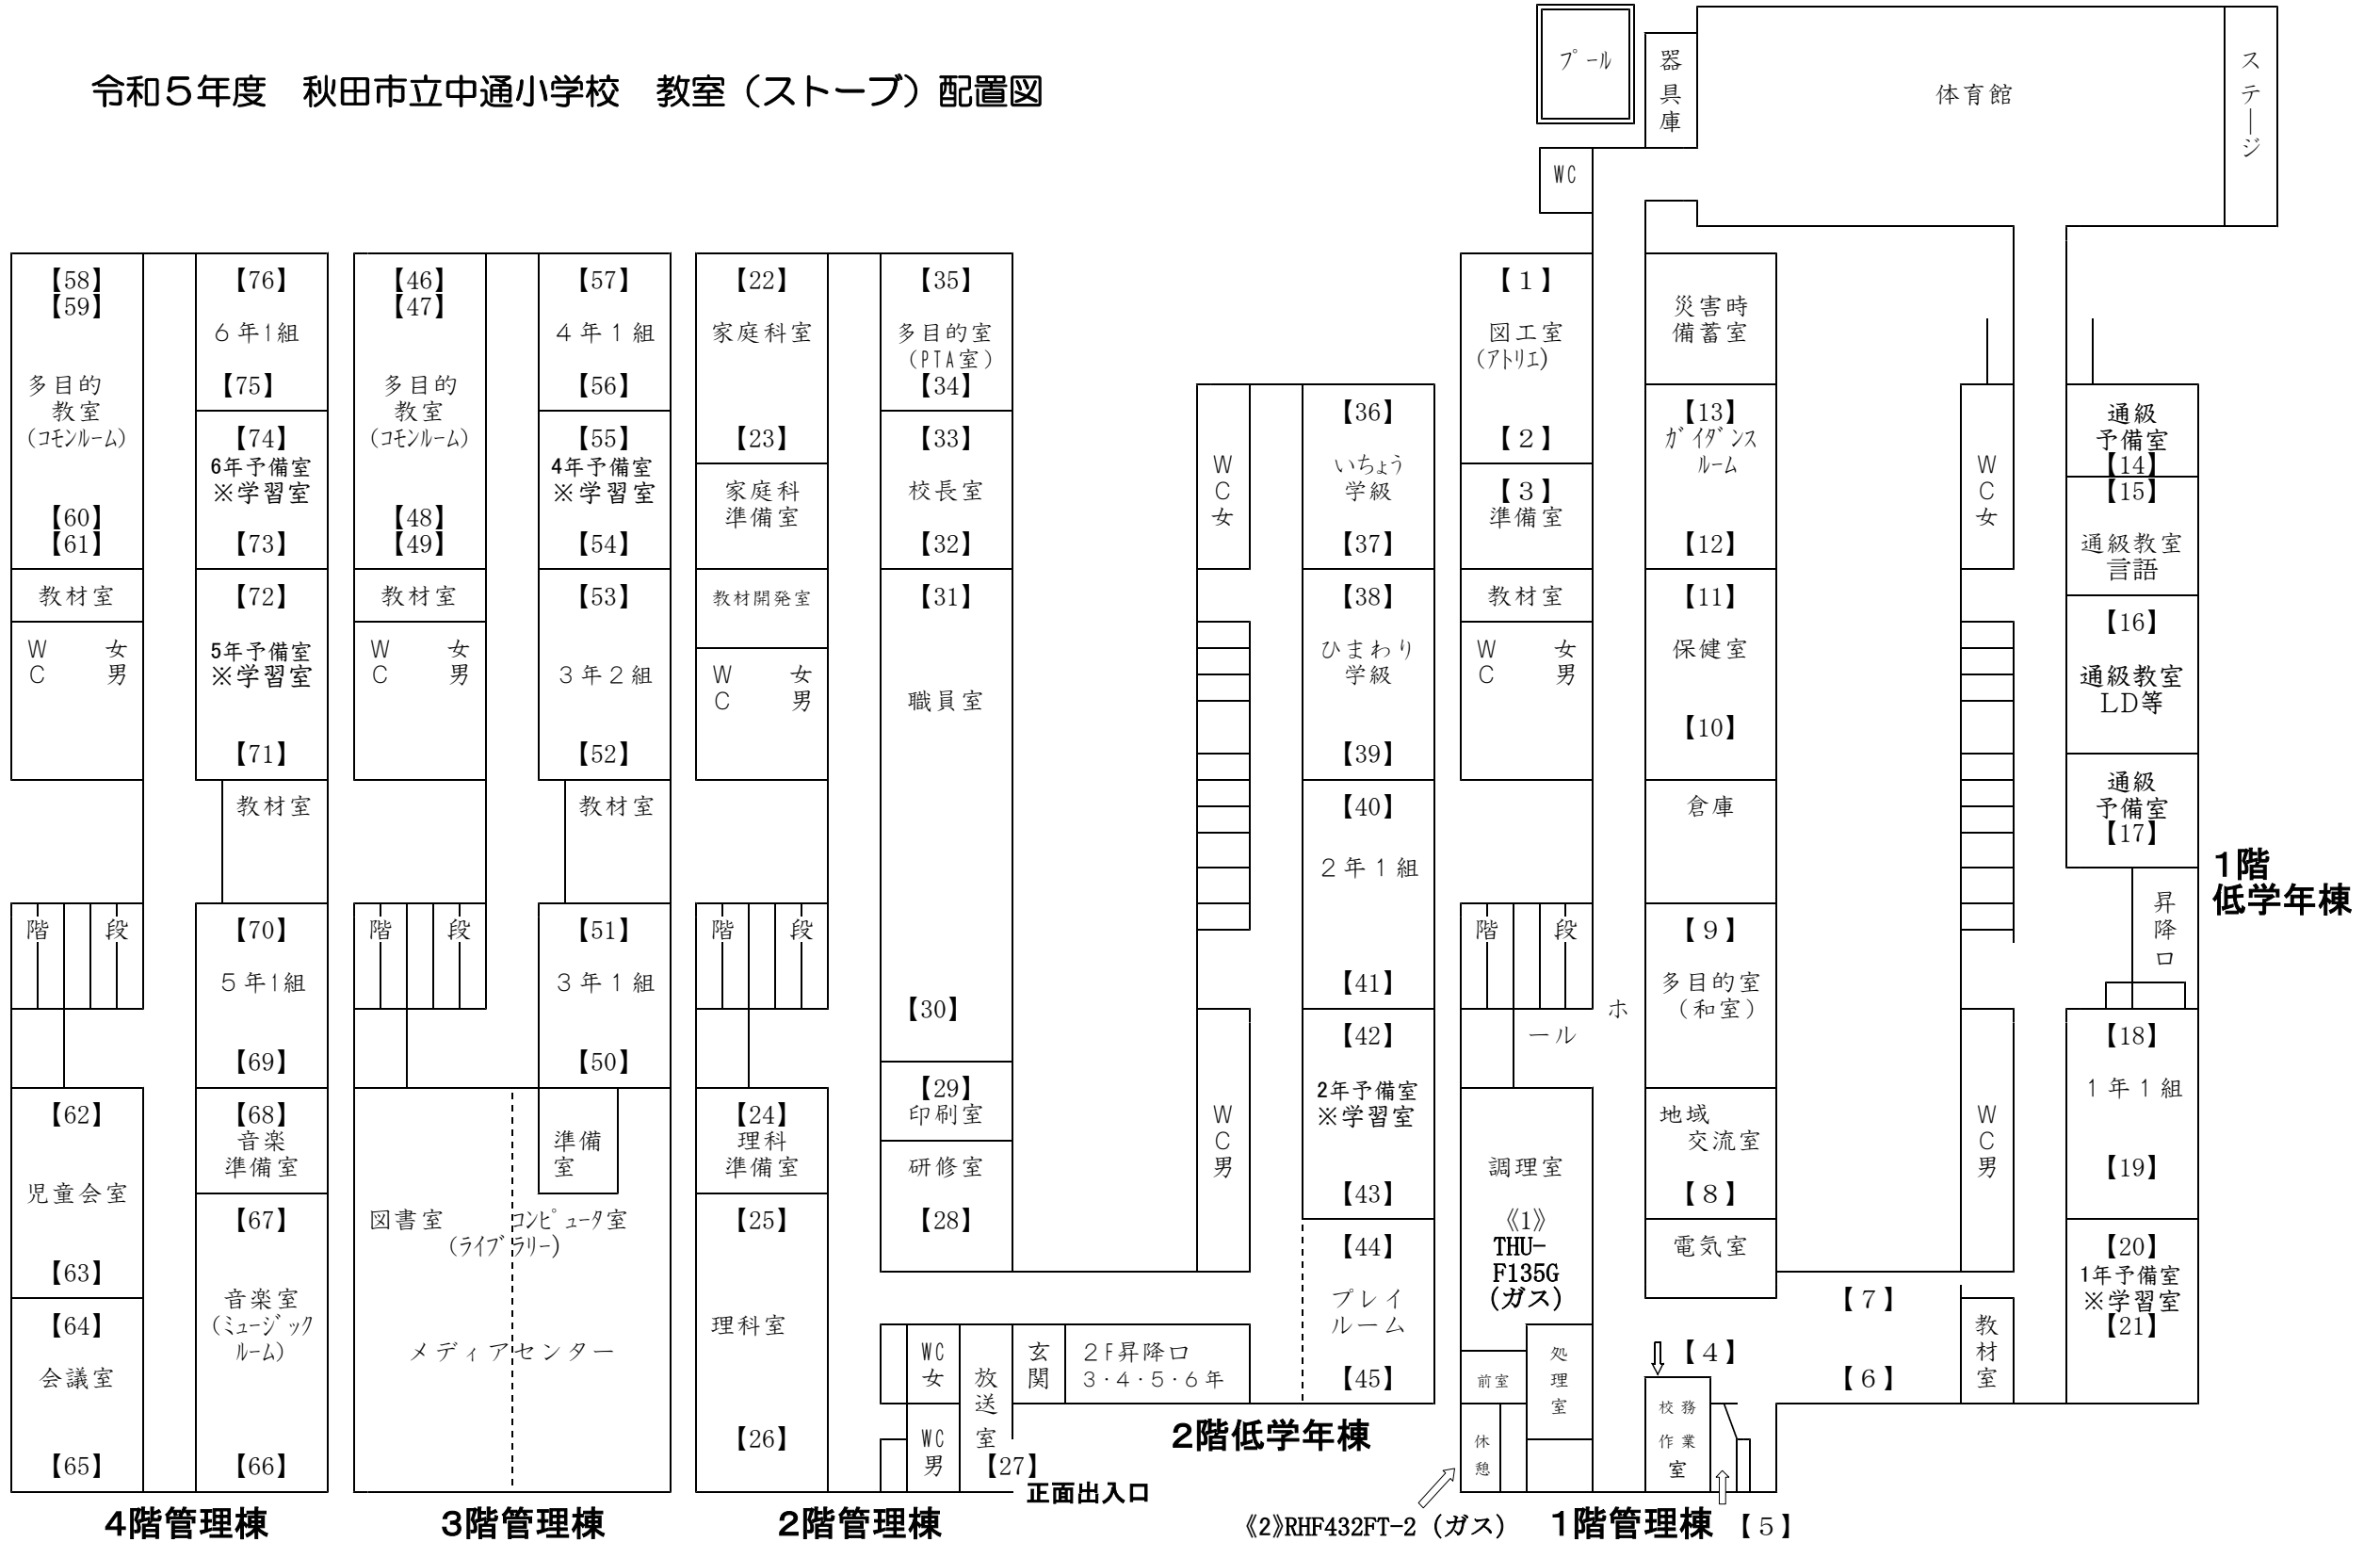

令和6年度 FF式石油ストーブ一覧

学校名: 旭南小学校

No.	メーカー (必須)	型式 (必須)	年式(必須)	令和6年度 不使用	分解清掃	点検	不具合	備考
【1】	サンポット	FF-15GBF3 S	R3購入		○			
【2】	サンポット	FF-15GBF	H26購入			○		
【3】	サンポット	FF-15GBF	H26購入		○			
【4】	サンポット	FF-15GBF	H25 R2移管		○			
【5】	サンポット	FF-7000T9	R3購入		○			
【6】	サンポット	FF-15GBF3 S	R3購入			○		
【7】	サンポット	FF-15GBF2	R2移管		○			
【8】	サンポット	FF15GBF(D)	H16購入	不使用				不使用のため点検不要
【9】	サンポット	FF15GBF(D)	H16購入			○		
【10】	サンポット	FF15GBF(D)	H16購入		○			
【11】	サンポット	FF15GBF(D)	H16購入		○			
【12】	サンポット	FF-15GBF3 S	R3購入		○			
【13】	サンポット	FF-15GBF3 S	R3購入			○		
【14】	サンポット	FF-15GBF3 S	R3購入			○		
【15】	サンポット	FF-15GBF3 S	R2購入		○			
【16】	サンポット	FF-15GBF3 S	R1 R2移管		○			
【17】	サンポット	FF-15GBF	H26購入			○		
【18】	サンポット	FF-15GBF	H26購入			○		
【19】	サンポット	FF-5000BF Q	R4購入			○		
【20】	サンポット	FF-15GBF	H26購入			○		
【21】	サンポット	FF-15GBF3 S	R3購入			○		
【22】	サンポット	FF-15GBF3 S	R3購入		○			
【23】	サンポット	FF-15GBF3 S	R3購入		○			
【24】	サンポット	FF-15GBF3 S	R2購入		○			
【25】	サンポット	FF-15GBF3 S	R3購入			○		
【26】	サンポット	FF-5000S	不明			○		
【27】	サンポット	FF15GBF(D)	H16購入			○		
【28】	サンポット	FF15GBF(D)	H16購入			○		
【29】	サンポット	FF15GBF(D)	H16購入			○		
【30】	サンポット	FF15GBF(D)	H16購入			○		
【31】	サンポット	FF-15GBF3 S	R3購入			○		
【32】	サンポット	FF-15GBF3 S	R2購入			○		
【33】	サンポット	FF-15GBF3 S	R2購入			○		
【34】	サンポット	FF-15GBF	H25 R2移管			○		
【35】	サンポット	FF-15GBF3 S	R3購入			○		
【36】	サンポット	FF-15GBF3 S	R3購入			○		
【37】	サンポット	FF-15GBF3 S	R2購入			○		
【38】	サンポット	FF-15GBF	H26購入			○		
【39】	サンポット	FF-15GBF3 S	R3購入			○		
【40】	サンポット	FF-15GBF3 S	R4購入	不使用				不使用のため点検不要
【41】	サンポット	FF-15GBF3 S	R1 R2移管			○		
【42】	サンポット	FF-15GBF3 S	R3購入			○		
【43】	サンポット	FF-15GBF3 S	R2購入			○		
【44】	サンポット	FF15GBF(D)	H16購入			○		
【45】	サンポット	FF15GBF(D)	H16購入			○		
【46】	サンポット	FF15GBF(D)	H16購入			○		
【47】	サンポット	FF15GBF(D)	H16購入			○		
【48】	サンポット	FF-15GBF3 S	R3購入			○		
【49】	サンポット	FF-15GBF3 S	R2購入			○		
【50】	サンポット	FF-15GBF3 S	R2購入			○		

令和6年度 教室配置図

秋田市立旭南小学校

- 15G ○ 42台
- 7000T ● 4台
- 5000T ▲ 6台
- OCB-19UP5-46 □ 4台
- OCB-25UP5-60 ■ 4台

※ ● 故障中○ 1台・■ 1台

