

令和7年度第2回減量審・当日訂正資料

1 24頁「(6)資源化量」

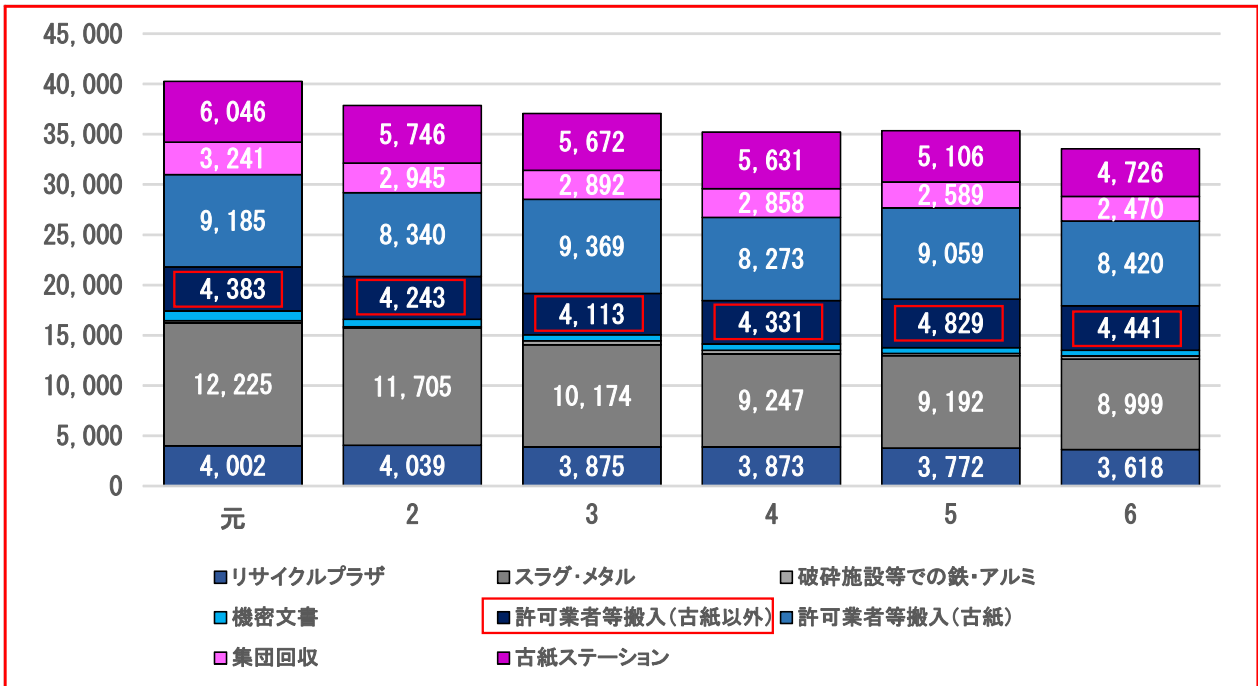


図3-1-8 資源化量

2 36頁 「一人1日当たりのごみ溶融量」

一人1日当たりのごみ溶融量  
 (家庭ごみおよび事業ごみ排出量ベース)  
 令和6年度比10%削減  
 (779g → 700g)

3 46頁 「1し尿・浄化槽汚泥処理量の予測」

表4-3-1 し尿・浄化槽汚泥処理量

	(単位: kl)										
	元	2	3	4	5	6					
	【実績値】										
し尿処理量	14,213	13,664	13,039	12,562	12,161	11,193					
浄化槽汚泥処理量	21,253	20,904	20,715	20,587	19,716	18,392					
合計	35,466	34,568	33,754	33,149	31,877	29,585					
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	【推計値】										
し尿処理量	10,984	10,822	10,835	10,736	10,664	10,556	10,463	10,402	10,340	10,249	10,175
浄化槽汚泥処理量	18,028	17,838	17,398	16,754	16,376	15,826	15,334	14,902	14,534	14,056	13,657
合計	29,012	28,660	28,233	27,490	27,040	26,382	25,797	25,304	24,873	24,305	23,832