




総合環境センター配置図 S=NON

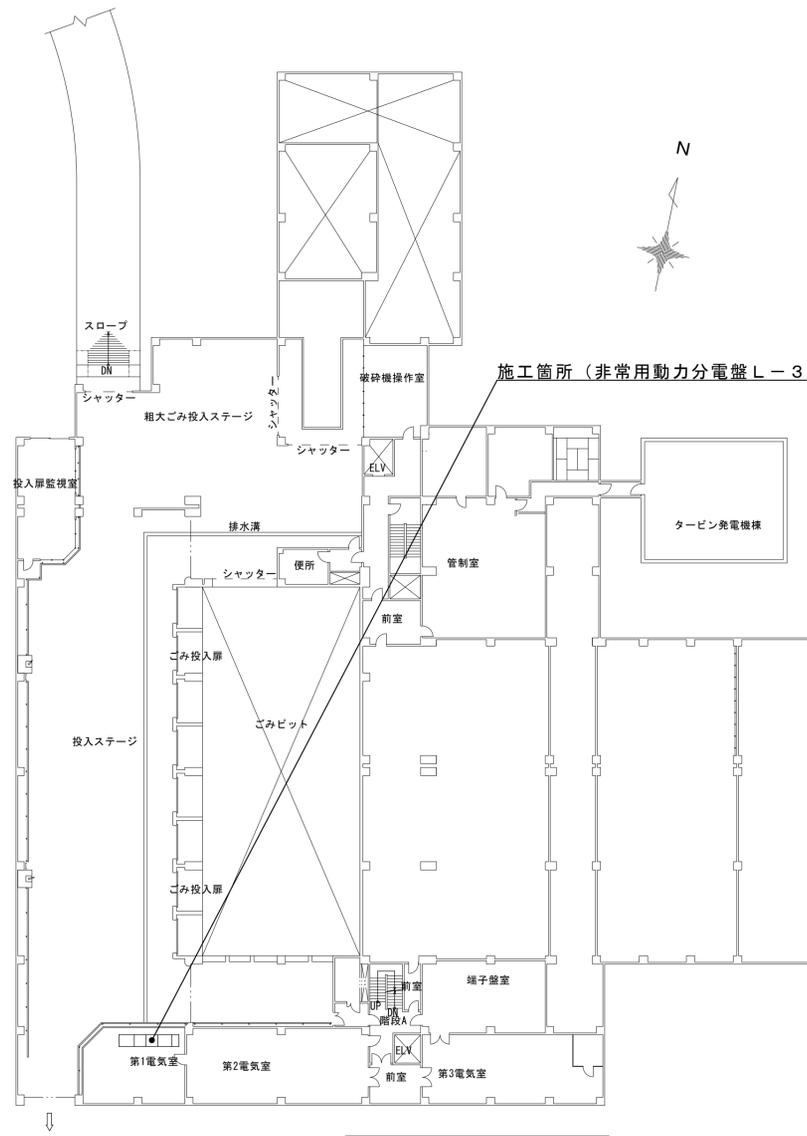

旧焼却施設2階平面図 S=NON

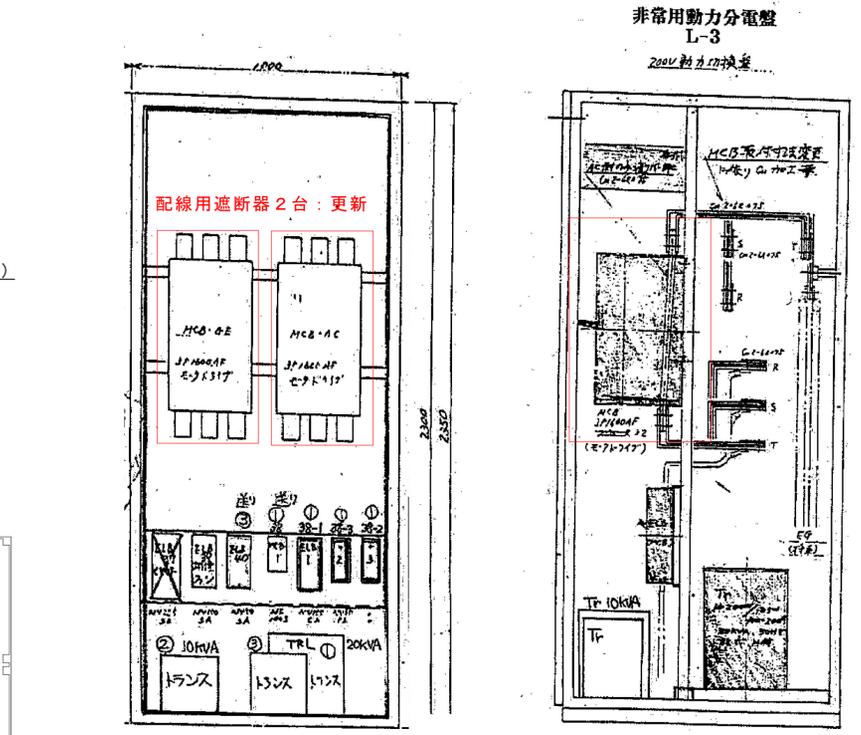

盤機器配置図 S=NON

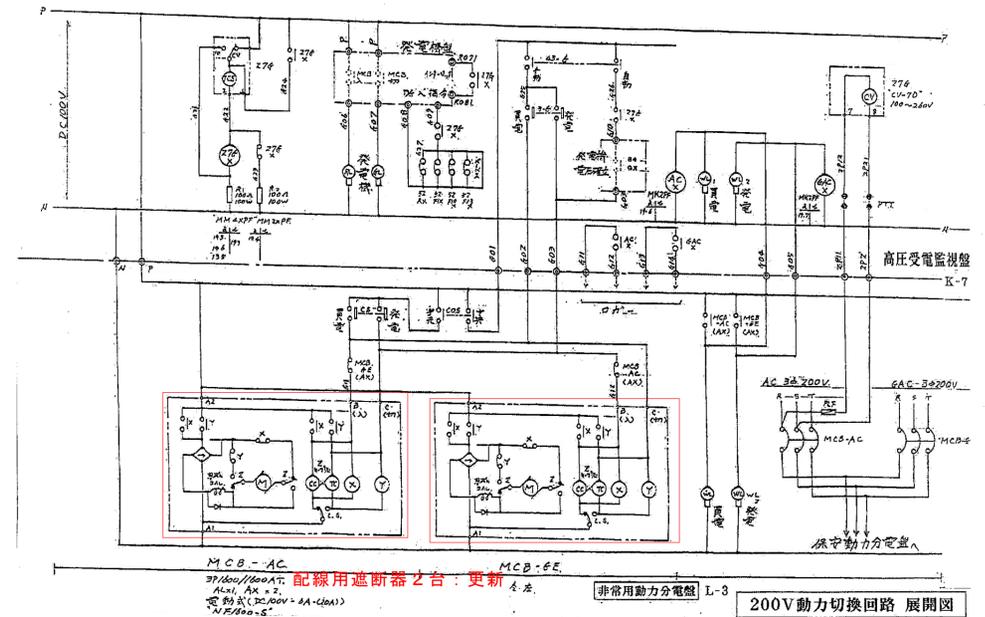

回路図 S=NON

修繕概要

- 1 目的

総合環境センター旧焼却施設に設置されている非常用動力分電盤の電源切替装置の交換修繕を行うもの。
- 2 機器仕様等
 - (1) 配線用遮断器 2台
3P、1600A、可調整型、参考：NF1600-SEW
 - (2) 警報スイッチ
参考：AL1C 2個
 - (3) 警報スイッチ
参考：AX1C 4個
 - (4) 電気操作装置 1式
参考：NFM
 - (5) 導体、支持具等 1式
- 3 その他
 - (1) 施工後、シーケンス試験を行うこと。また、監督員と共に、既設非常用発電機と連動することを確認すること。
 - (2) 施工前後に絶縁抵抗測定を行い、報告すること。